

AFSTANDEN VLAAMS GEWEST

Verboden binnen, op het dak of in gemetselde kuil te plaatsen

BOVENGRONDS

A | Minimale veiligheidsafstanden, vanaf de tank (voor tanken ≤ 3000 liter) in horizontale projectie

1 m

- Vrije doorgang rond de tank

3 m

- Van eigendoms grens
- Van tuinverlichting (elektrische bronnen)
- Van openbare weg (rooilijn)
- Van brandbaar materiaal (houtstapel, terras, gevelbekleding, ...)
- Open putten niet in verbinding met lokalen

5 m

- Van opening woonlokaal
- Van opening lokaal ZONDER openvuur verbod
- Van toegang tot een kelder
- Van opening in de grond (opening van ventilatierooster, ...)

B | Scherm op minstens 1 m van de tank (voor tanken ≤ 3000 liter)

(met als doel de veiligheidsafstanden te kunnen respecteren: de afstanden worden dan horizontaal omheen het scherm gemeten):


- Een dicht en onbrandbaar scherm
- Het scherm moet het hoogste punt van de tank met 0,5 m overtreffen en moet tenminste 1,5 m hoog zijn. Bijkomend dient men er rekening mee te houden dat het scherm hoger dient te zijn dan de openingen in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer die openingen zich op minder dan 5 m bevinden.

C | Elektrische installaties

- Volgens zonering (behalve voor EX bescherming).

D | Verbod

Het is verboden tanken binnen of op het dak van een gebouw of in gemetselde kuilen aan te leggen.

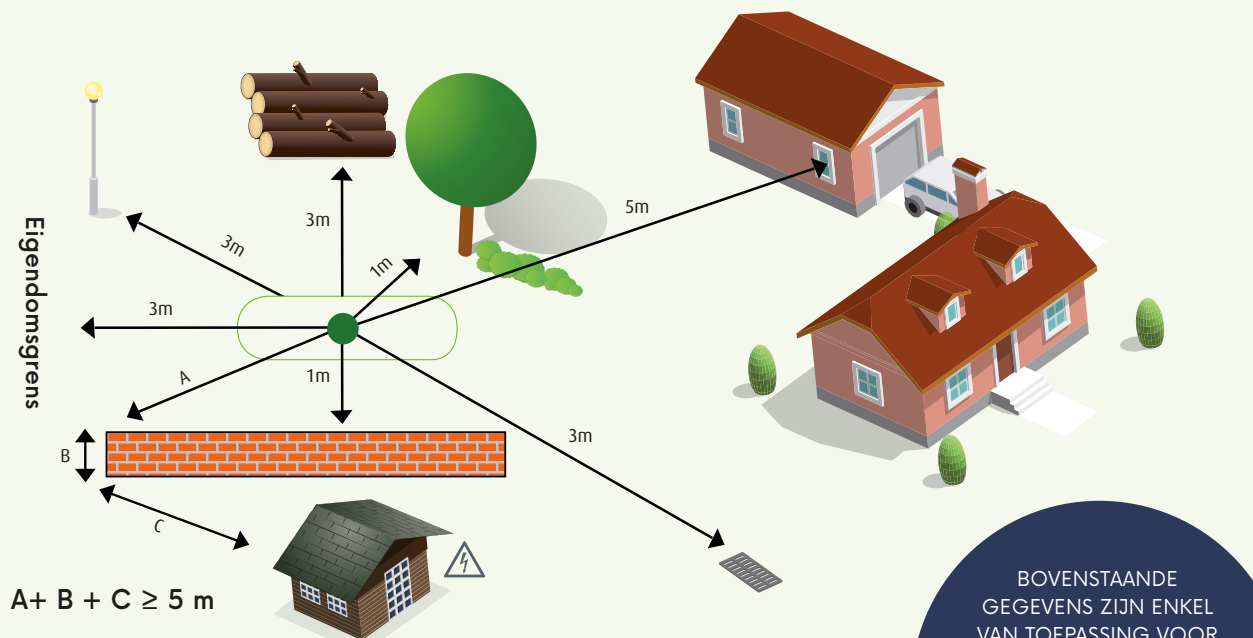

BOVENSTAANDE
GEGEVENS ZIJN ENKEL
VAN TOEPASSING VOOR
TANKEN MET EEN GROOTTE
KLEINER OF GELIJK AAN 3 m^3 ,
GEGEVENS VOOR ANDERE
TANKEN DIENEN OPGEVRAAGD
TE WORDEN BIJ DE
MAATSCHAPPIJ.

ONDERGRONDS

A | Minimale veiligheidsafstanden (voor tanks ≤ 3000 liter) in horizontale projectie

1 m

- Vrije doorgang rond het mangat

2,5 m

- Vanaf de tank tot:
 - Eigendomsgrens
 - Elke openbare weg

3 m

- Vanaf de klep of vulmond tot:
 - Eigendomsgrens
 - Elke openbare weg
- Vanaf de tankwand tot:
 - Tuinverlichting (elektrische bronnen)
 - Brandbaar materiaal (houtstapel, terras, gevelbekleding, ...)

5 m

- Vanaf de klep of vulmond tot:
 - Opening woonlokaal
 - Opening lokaal ZONDER open vuurverbod
 - Toegang tot een kelder
 - Opening in de grond (opening van ventilatierooster, ...)

B | Scherm op minstens 1 m van de tank (voor tanks ≤ 3000 liter)

(met als doel de veiligheidsafstanden te kunnen respecteren: de afstanden worden dan horizontaal omheen het scherm gemeten):

- Een dicht en onbrandbaar scherm
- Het scherm moet het hoogste punt van de tank met 0,5 m overtreffen en moet tenminste 1,5 m hoog zijn. Bijkomend dient men er rekening mee te houden dat het scherm hoger dient te zijn dan de openingen in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer deze openingen zich op minder dan 5 m bevinden.

C | Elektrische installaties

- Volgens zonering (behalve voor EX bescherming)..

D | Verbod

De ondergrondse tank dient bedekt te worden met een laag aarde van ten minste 50 cm dikte. Echter voor een ondergronds tank met een maximale inhoud van 3000 liter mag deze bedekt worden met een laag aarde van ten minste 30 cm (M.B. 12-02-1999)